


Prüfzertifikat Test Certificate



Zertifikatnr. / Certificate no.: 02-250_ZG-BET_isFang IN

Produkt / Product: Isolierter Fangmast für innenverlegte
isCon® Ableitung
Insulated air-termination rod for inner
isCon® conductor
Typ / Type: isFang IN...

Artikel-Nr. / Item no.: 5408 854, 5408 856, 5408 858,
5408 860, 5408 934, 5408 936,
5408 868, 5408 870

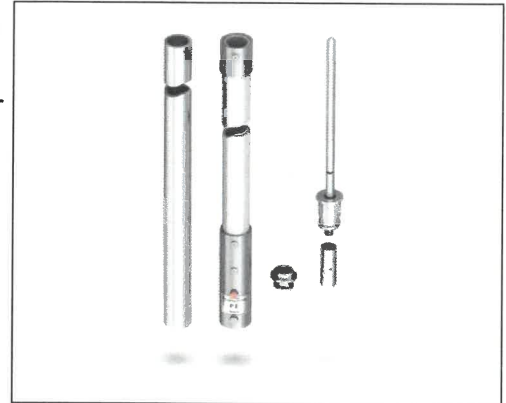

Prüfstandard Test standard	Kapitel Clause
IEC TS 62561-8 VDE V 0185-561-8	5.4.4.3/ 5.4.5 / 5.5.7.3 / Anhang F (Annex F)

Tabelle 1/ Table 1

Äquivalenter Trennungsabstand s_e Equivalent separation distance s_e
≤ 90 cm in Luft/ in air
≤ 180 cm in festen Werkstoff/ in solid material

Tabelle 2/ Table 2

Prüfprojekt/ Test project:

- 1.)2017-019-LI TU Darmstadt
- 2.)2017-020-LI TU Darmstadt
- 3.)2017-021-LI TU Darmstadt
- 4.)2017-003-LI TU Darmstadt
- 4.)02-250_isConcon2-Blitzstromprüfung_2018-02-22_TP
- 5.)02-250_isConINcon2-Blitzstromprüfung_2018-02-22_TP
- 6.)02-250_isConINconPRE-Blitzstromprüfung_2018-02-22_TP
- 7.)02-250_isConconPRE-Blitzstromprüfung_2018-02-22_TP
- 8.)02-200-isCon-Blitzstromprüfung150kA-2010-08-10

Das Produkt hat die Prüfung(en) in der(den) entsprechenden Anordnung(en) bestanden.
The product has passed the test(s) with the corresponding arrangement(s).

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG

i.V. Jürgen Trinkwald
Leitung PM/ F&E TBS / Head of PM/ F&E TBS

i.V. Martin Bischoff
TBS Produkt Manager / TBS Product manager

Ausstelldatum / Date of issue: 2019-07-31

OBO BETTERMANN Holding GmbH & Co. KG, BET Testcenter
Hüingser Ring 52, 58710 Menden / Postfach 1120, 58694 Menden, Deutschland.